

消防用設備等
点検済票の貼付位置



一般財団法人
福岡県消防設備安全協会

表示登録会員の皆様へ

点検済票は、当協会が定める「消防用設備等点検済表示制度運用規程」によって、消防用設備等の点検が適正に終了した都度、同規程に定めるところに従って貼付することとされています。

この冊子は消防用設備等ごとに貼付する点検済票の種類と貼付位置について例示したものです。

円滑な点検済票の貼付にご活用下さい。

貼付に際しては、特に下記事項について遵守して下さい。

- ① 点検済票は、協会から当該表示登録会員に対して交付されたものを貼付しなければなりません。
- ② 福岡県以外の県で消防用設備等の点検を実施する場合は、該当県の設備協会が交付する点検済票を貼付しなければなりません。
- ③ 他県の点検済票の交付申請は、当協会を通じて行わなければなりません。
- ④ 表示登録会員は、協会から交付された点検済票を譲渡又は貸与してはなりません。

目 次

1	消火器
2	屋内消火栓設備
3	パッケージ型消火設備
4 - 1	スプリンクラー設備（制御盤・制御弁）
4 - 2	スプリンクラー設備（送水口・補助散水栓）
4 - 3	特定施設水道管連結型スプリンクラー設備
5	水噴霧消火設備
6	泡消火設備
7	不活性ガス消火設備
8	ハロゲン化物消火設備
9	粉末消火設備
10	屋外消火栓設備
11	動力消防ポンプ設備
12- 1	自動火災報知設備
12- 2	特定小規模施設用自動火災報知設備
13	ガス漏れ火災警報設備
14	漏電火災警報器
15	消防機関へ通報する火災報知設備
16- 1	非常警報設備（非常放送設備）
16- 2	非常警報設備（警報設備）
17- 1	避難器具（梯子・緩降機）
17- 2	避難器具（救助袋・すべり台）
18	誘導灯
19	消防用水
20	排煙設備
21	連結散水設備
22- 1	連結送水管
22- 2	連結送水管（ホース収納箱）
23	非常コンセント設備
24	無線通信補助設備
25	非常電源（非常電源専用受電設備）
26	非常電源（自家発電設備）
27	非常電源（蓄電池設備）
28	非常電源（燃料電池設備）
29	加圧防排煙設備
30	総合操作盤

1 点検済票の種類

A ラベル	(消火器及びその他の機器類) 
B ラベル	(設備用等・AとC以外) 
C ラベル	(誘導灯・小規模用感知器) 
D ラベル	(要整備用) 

2 消防用設備等の種類及び貼付位置

(原則として容易に確認できる位置)

1 消火器



2 屋内消火栓設備



3 パッケージ型消火設備

貼付位置

- ・ パッケージ箱扉の
前面又は裏面

パッケージ箱 Bラベル



※パッケージ型自動消火設備含む

4-1 スプリンクラー設備


貼付位置

- ・ 制御盤の前面
- ・ 制御弁の本体付近

制御盤 Bラベル



制御弁 Aラベル

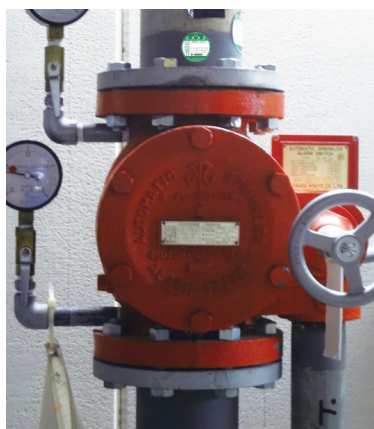

4-2 スプリンクラー設備

貼付位置
・ 送水口本体の前面 ・ 補助散水栓箱の前面又は裏面
送水口 Bラベル

補助散水栓 Aラベル


4-3 特定施設水道管連結型 スプリンクラー設備

貼付位置
・ 電磁弁本体又は直近
Bラベル
①ポンプがある場合は 4-1 に準ずる ②その他の方式は 1 次側配管又は末端試験弁付近



5 水噴霧消火設備


貼付位置

- ・ 制御盤扉の前面
- ・ 制御弁本体付近
- ・ 手動起動装置付近

制御盤 Bラベル



制御弁 Aラベル

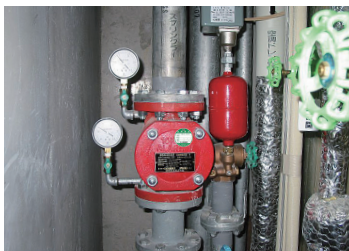

手動起動装置 Aラベル



6 泡消火設備

貼付位置

- ・ 制御盤の前面
- ・ 手動起動装置付近
- ・ 移動式の場合は格納箱の前面又は裏面

制御盤 Bラベル



手動起動装置 Aラベル



格納箱 Bラベル



7 不活性ガス消火設備

貼付位置 ・制御盤の前面 ・手動起動装置付近 ・移動式の場合は格納箱の前面又は裏面
制御盤 Bラベル

手動起動装置 Aラベル

格納箱 Bラベル
 YCC-90B型 [格納庫付]

8 ハロゲン化物消火設備

貼付位置 ・制御盤の前面 ・手動起動装置付近 ・移動式の場合は格納箱の前面又は裏面
制御盤 Bラベル

手動起動装置 Aラベル

格納箱 Bラベル


9 粉末消火設備

貼付位置
・制御盤の前面 ・手動起動装置付近 ・移動式の場合は格納箱の前面又は裏面
制御盤 Bラベル

手動起動装置 Aラベル

格納箱 Bラベル


10 屋外消火栓設備

貼付位置
・制御盤の前面 ・消火栓箱の前面又は裏面
制御盤 Bラベル
・屋内消火栓設備に準ずる
消火栓箱 Aラベル


11 動力消防ポンプ設備

貼付位置

- ・ ポンプ銘柄の付近又は容易に確認できる位置

ポンプ Bラベル



12-1 自動火災報知設備

貼付位置

- ・ 受信機の前面
- ・ 表示機の前面

受信機 Bラベル



表示機 Bラベル



12-2 特定小規模施設用 自動火災報知設備

貼付位置
・ 感知器親機本体
感知器 Cラベル



・ 無線式自動火災報知設備は、
12-1 に準ずる

13 ガス漏れ火災警報設備

貼付位置
・ 受信機の前面
受信機 Bラベル



14 漏電火災警報器

貼付位置
・ 受信機の前面又は側面
受信機 Bラベル



15 消防機関へ通報する 火災報知設備



16-1 非常警報設備



16-2 非常警報設備

貼付位置
(警報設備) ・ 操作装置の前面 ・ 複合装置の前面
操作装置 Bラベル

複合装置 Bラベル


17-1 避難器具

貼付位置
・ 容易に確認できる位置
梯子
格納箱 Aラベル
ハッチ・扉の前面又は裏面 固定梯子・本体又は本体付近

緩降機
格納箱 Aラベル


17-2 避難器具

貼付位置
・ 容易に確認できる位置
救助袋
格納箱 Aラベル

すべり台
認定証票の直近 Aラベル



18 誘導灯

貼付位置
・ 本体又は直近の確認できる位置
器具本体 Cラベル

器具本体 Cラベル


19 消防用水

貼付位置
・ 採水ポンプ制御盤の前面 ・ 採水口の前面
制御盤 B ラベル

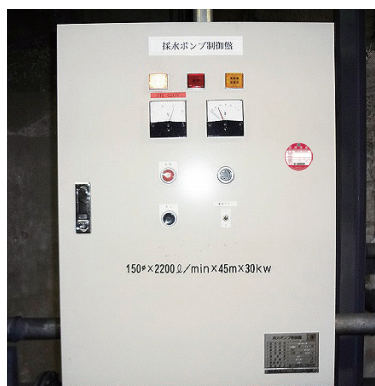

壁組込採水口
採水口 B ラベル



20 排煙設備

貼付位置
・ 制御盤の前面
制御盤 B ラベル



21 連結散水設備

貼付位置
・ 送水口の前面
送水口 Bラベル


22-1 連結送水管

貼付位置
・ 送水口の前面 ・ 放水口付近 ・ 制御盤(ブースターポンプ)の前面
送水口 Bラベル

放水口 Aラベル

制御盤 Bラベル


22-2 連結送水管

貼付位置
・ ホース収納箱扉の前面又は裏面
収納箱 Aラベル



23 非常コンセント設備

貼付位置
・ 保護箱の前面
保護箱 Bラベル



※ 単独に限る

24 無線通信補助設備



25 非常電源 (非常電源専用受電設備)




26 非常電源 (自家発電設備)



27 非常電源(蓄電池設備)



28 非常電源(燃料電池設備)

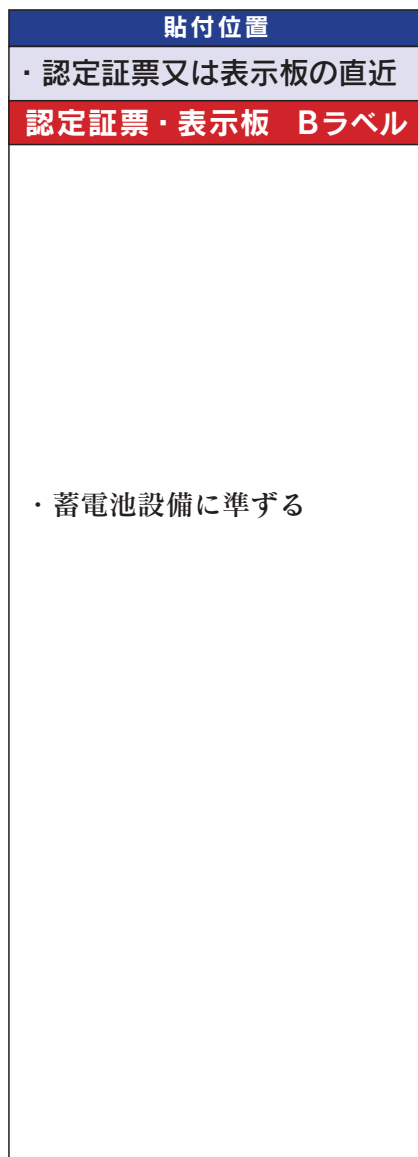


29 加圧防排煙設備



30 総合操作盤





「消防用設備等点検済票の貼付位置」

平成 25 年 4 月発行

平成 31 年 4 月改訂

一般財団法人

福岡県消防設備安全協会

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4 丁目13番18 号
CIRCLES音ノ葉博多 7 F

TEL (092) 409 - 7936

FAX (092) 409 - 7937

ホームページ <http://fsak.jp/>